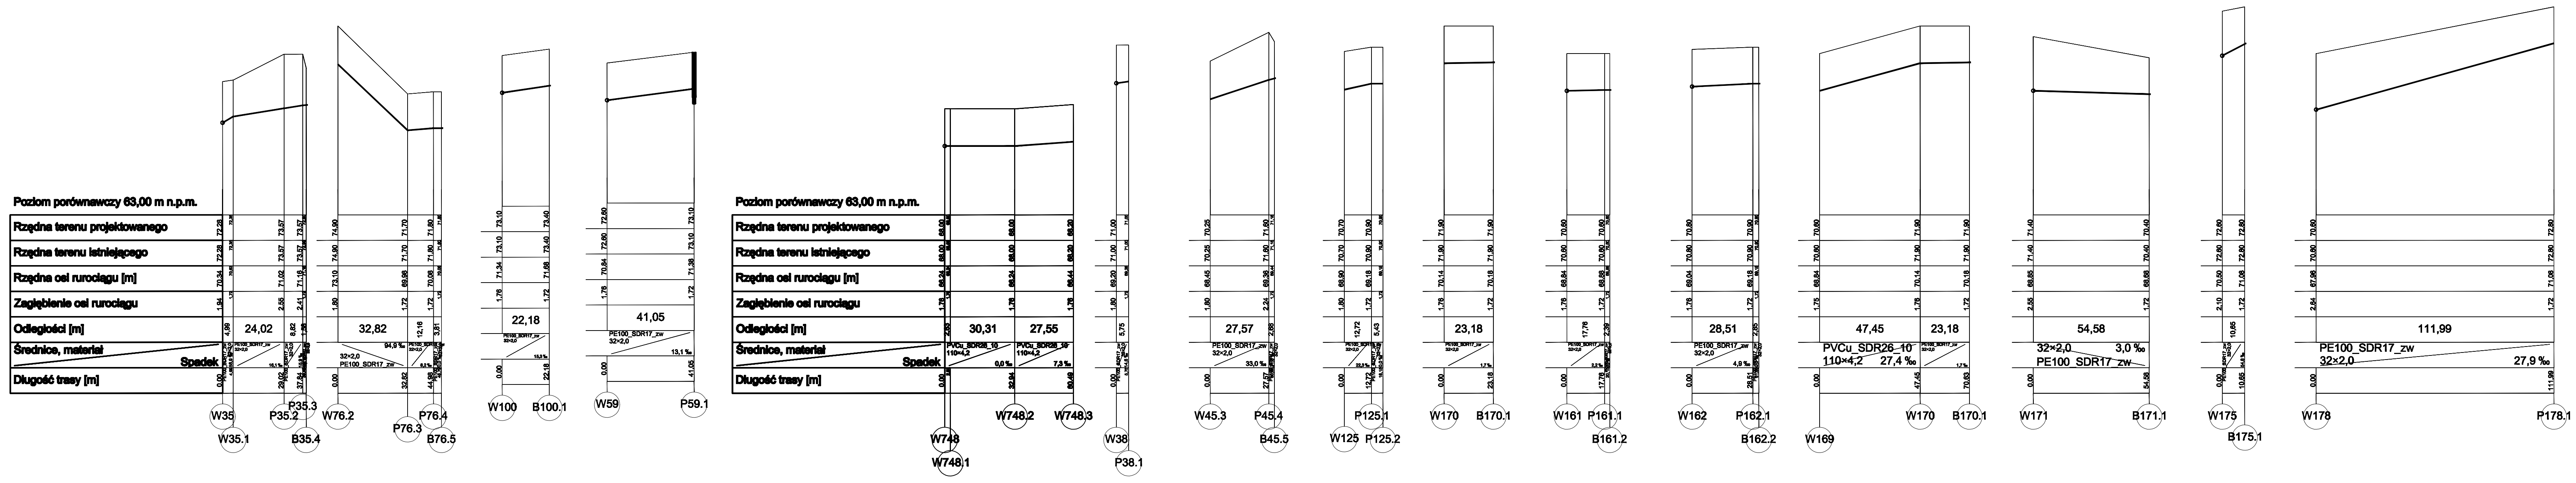
Poziom porównawczy 63,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
24,02
PE100_SDR17_zw
32×2,0
16,1 ‰
32,82
32×2,0
PE100_SDR17_zw
94,9 ‰
8,2 ‰
12,16
22,18
15,3 ‰
41,05
13,1 ‰
W35
W35.1
P35.2
P35.3
B35.4
W76.2
P76.3
P76.4
B76.5
W100
B100.1
W59
P59.1
Poziom porównawczy 63,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
30,31
27,55
PVCu_SDR26_10
110×4,2
0,0 ‰
7,3 ‰
W748
W748.1
W748.2
W748.3
5,75
W38
P38.1
27,57
33,0 ‰
W45.3
P45.4
B45.5
12,72
5,43
22,3 ‰
W125
P125.1
P125.2
23,18
1,7 ‰
W170
B170.1
17,76
2,2 ‰
W161
P161.1
B161.2
28,51
4,9 ‰
W162
P162.1
B162.2
47,45
PVCu_SDR26_10
110×4,2
27,4 ‰
23,18
W169
W170
B170.1
54,58
32×2,0
PE100_SDR17_zw
3,0 ‰
W171
B171.1
10,65
54,8 ‰
W175
B175.1
111,99
PE100_SDR17_zw
32×2,0
27,9 ‰
W178
P178.1

UWAGA:
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne proj. i istn. uzbrojenia podziemnego. W razie potrzeby wykonać próbne przekopy.

PROCOROL Sp. j. Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica

Umowa ZP/1/342/W/1/07

Obiekt: Budowa sieci wodociągowej w m. Obórznia, Wielki Sosnowie, Pszczółczyn, Władysławowo, Annowo

Inwestor: UM Łabiszyn

Branża: sanitarna

Stadium dokumentacji: projekt budowlano-wykowanawczy

Nazwa rys.: PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Paulina Wilińska	WKP/0289/POOS/08		Skala: 1:1000
Opracował:	mgr inż. Paweł Urbański			Nr: 3.46
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bąkowska		Bąkowska	
Opracował:	mgr inż. Bartosz Śrama			
Sprawdził:	mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska	WKP/0089/POOS/03		Data: 04.2009